



44-200 Rybnik  
ul. Sławików 8

VATTENFALL 

Nr Sprawy: 09-10-21/1107

W/PGL/11199/2009

Dnia: 30 październik 2009

ADRESAT:  
Gmina Godów  
ul. 1 Maja 53  
44 - 340 Godów

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (dla mocy przyłączeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 21 październik 2009 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

I. Przyłączany obiekt:

Oświetlenie uliczne - wzrost mocy  
ul. ks. Roberta Wallacha  
Skrzyszków

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: Istniejący słup linii napowietrznej Id=517351

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: W079 Skrzyszków 6 / Nn / rozdzielnica nr 1 / pole nr 3  
z transformatorem o mocy: 250 [kVA]

obwód: obw. Szotkowice

składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:

Linia Oświetlenia AL 1x35 -355mb (przewód "0" Al 70mm<sup>2</sup>)

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 5,0 kW z sieci dystrybucyjnej

Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga:

a/ w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: nie wymagane

b/ w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c/ w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego:

Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego. Proponowany ASXS 2x25, rozłącznik słupowy zastosować wg. potrzeb. Oprawy energooszczędne sodowe według potrzeb. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski prądowe na istniejącej sieci nN na słupie Id=517351

Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

Rybnik, dn. 11.01.2010r.

Biuro Obsługi Technicznej  
VDP / BOT / PGL / 32 / 2009

**EL - PROJEKT**  
Firma Projektowo - Wykonawcza  
Spółka Cywilna  
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach  
ul. Bielska 22  
43 - 430 Skoczów

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-01-2010 informujemy, że dokumentację techniczną:

- Projekt Budowlano Wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego ul. Roberta Wallacha w Skrzyszowie dla UG - Godów
- opracowaną dla warunków przyłączenia pismo W / PGL / 11199 / 2009 z dnia 30-10-2009r.

uzgodniono pod względem zgodności z w/w warunkami przyłączenia oraz zastosowanych rozwiązań technicznych w części elektrycznej, do miejsca dostarczania energii, **bez uwag.**

Sprawdzenie to nie zwalnia inwestora od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Jest to projekt i budowa odcinka sieci oświetlenia i zabudowa 14 opraw  
Oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji UG - Godów

Vattenfall Distribution Poland S.A  
44-200 Rybnik ul. Sławików 8

Z poważaniem

PEŁNOMOCENIK  
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna  
*Schulski*  
Pracownik

Załącznik:  
1 egz. Dokumentacji  
Kopia:  
VDP/BOT  
(Ze ST W079 „Skrzyszów.6” Obw.1 ASXS 2x35 -878mb; Oprawy SGS 102/100W -14szt)  
Uzgodnienie ponowne

Starosta Wodzisławski  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śl.

Wodzisław Śląski, dnia 21 stycznia 2010 r.

Nr WAB. 7360-001/10

**EL-PROJEKT**  
Firma projektowo-wykonawcza  
Spółka Cywilna  
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach  
ul. Bielska 22  
43-430 Skoczów

dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2010 r. informuję, że po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą w/w inwestycji wyrażam zgodę na zmniejszenie pasa zakresu opracowania otaczającego teren inwestycji, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Hliszczyk  
Naczelnik Wydziału Administracji  
Architektonicznej i Budowlanej

Kopia:

- WAB. a/a; AD.

Rybnik, dnia 2 marca 2010r.

**EL – PROJEKT**  
**Firma Projektowo-Wykonawcza**  
**spółka cywilna**  
**Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach**  
**ul. Bielska 22**  
**43-300 Skoczów**

Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.2010r., 59/10/BK (wpływ do OUG w Rybniku w dniu 25.02.2010r.) w sprawie wydania opinii o warunkach górniczo-geologicznych dla terenów przedstawionych na załączonej mapie dla projektowanej inwestycji p.n.: „budowa oświetlenia ulicznego” w Skrzyszowie przy ul. ks. Roberta Wallacha, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku stwierdza, że przedmiotowa parcela znajduje się **poza terenem górniczym**.

Przedmiotowa parcela położona jest na byłym OG Wilchwy - zlikwidowanej KWK „1 Maja”. Termin ważności koncesji udzielonej KWK „1 Maja” na wydobywanie kopaliny upłynął z dniem 30 września 2008r. Minister Środowiska decyzją DGiKGe-4771-1/144/09/KO z dnia 12 stycznia 2009r., stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 40/93 z dnia 15.09.1993r. udzielonej Rybnickiej Spółce Węglowej S.A. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „1 Maja”, położonego na terenie miasta Wodzisław Śląski i gmin: Gorzyce, Godów, Mszana, Markłowice w byłym województwie katowickim (obecnie śląskim). Ponadto Minister Środowiska pismem GSG-32-157/96-3/09/9 z dnia 19.01.2009r. zawiadomił tut. Urząd o wykreśleniu z rejestru obszarów górniczych obszaru górniczego o nazwie : „Wilchwy”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 14 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19.06.2002r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.U. z 2002 Nr 92, poz. 819), informacje o środowisku i jego ochronie w zlikwidowanych zakładach górniczych, w tym o eksploatacji dokonanej można uzyskać w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym Katowicach.

Adres do korespondencji: Wyższy Urząd Górniczy, Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, 40-956 Katowice, ul. Poniatowskiego 31, tel. 032/258 10 03 lub 032/356 03 61, e-mail: ad@wug.gov.pl

z upoważnienia Dyrektora  
Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku  
Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Wiesław Kopiec

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) OUG a/a.

# PLAN ORIENTACYJNY

RGeo RUDZI GEODEZJA  
Marek Rudzki  
43-200 Paszyna ul. Naruszów 44  
NIP 6381827755 Regon 249866550  
tel. 506 666 792 www.rgeo.pl

Sek. : 55-32-(14-b)  
55-32-(14-d)


Sek. : 55-32-(14-b)

Sek. : 50-32-(9-b)  
50-32-(9-d)

szkic polowy: nr 6

szkic polowy nr: 3

szkic polowy nr: 5

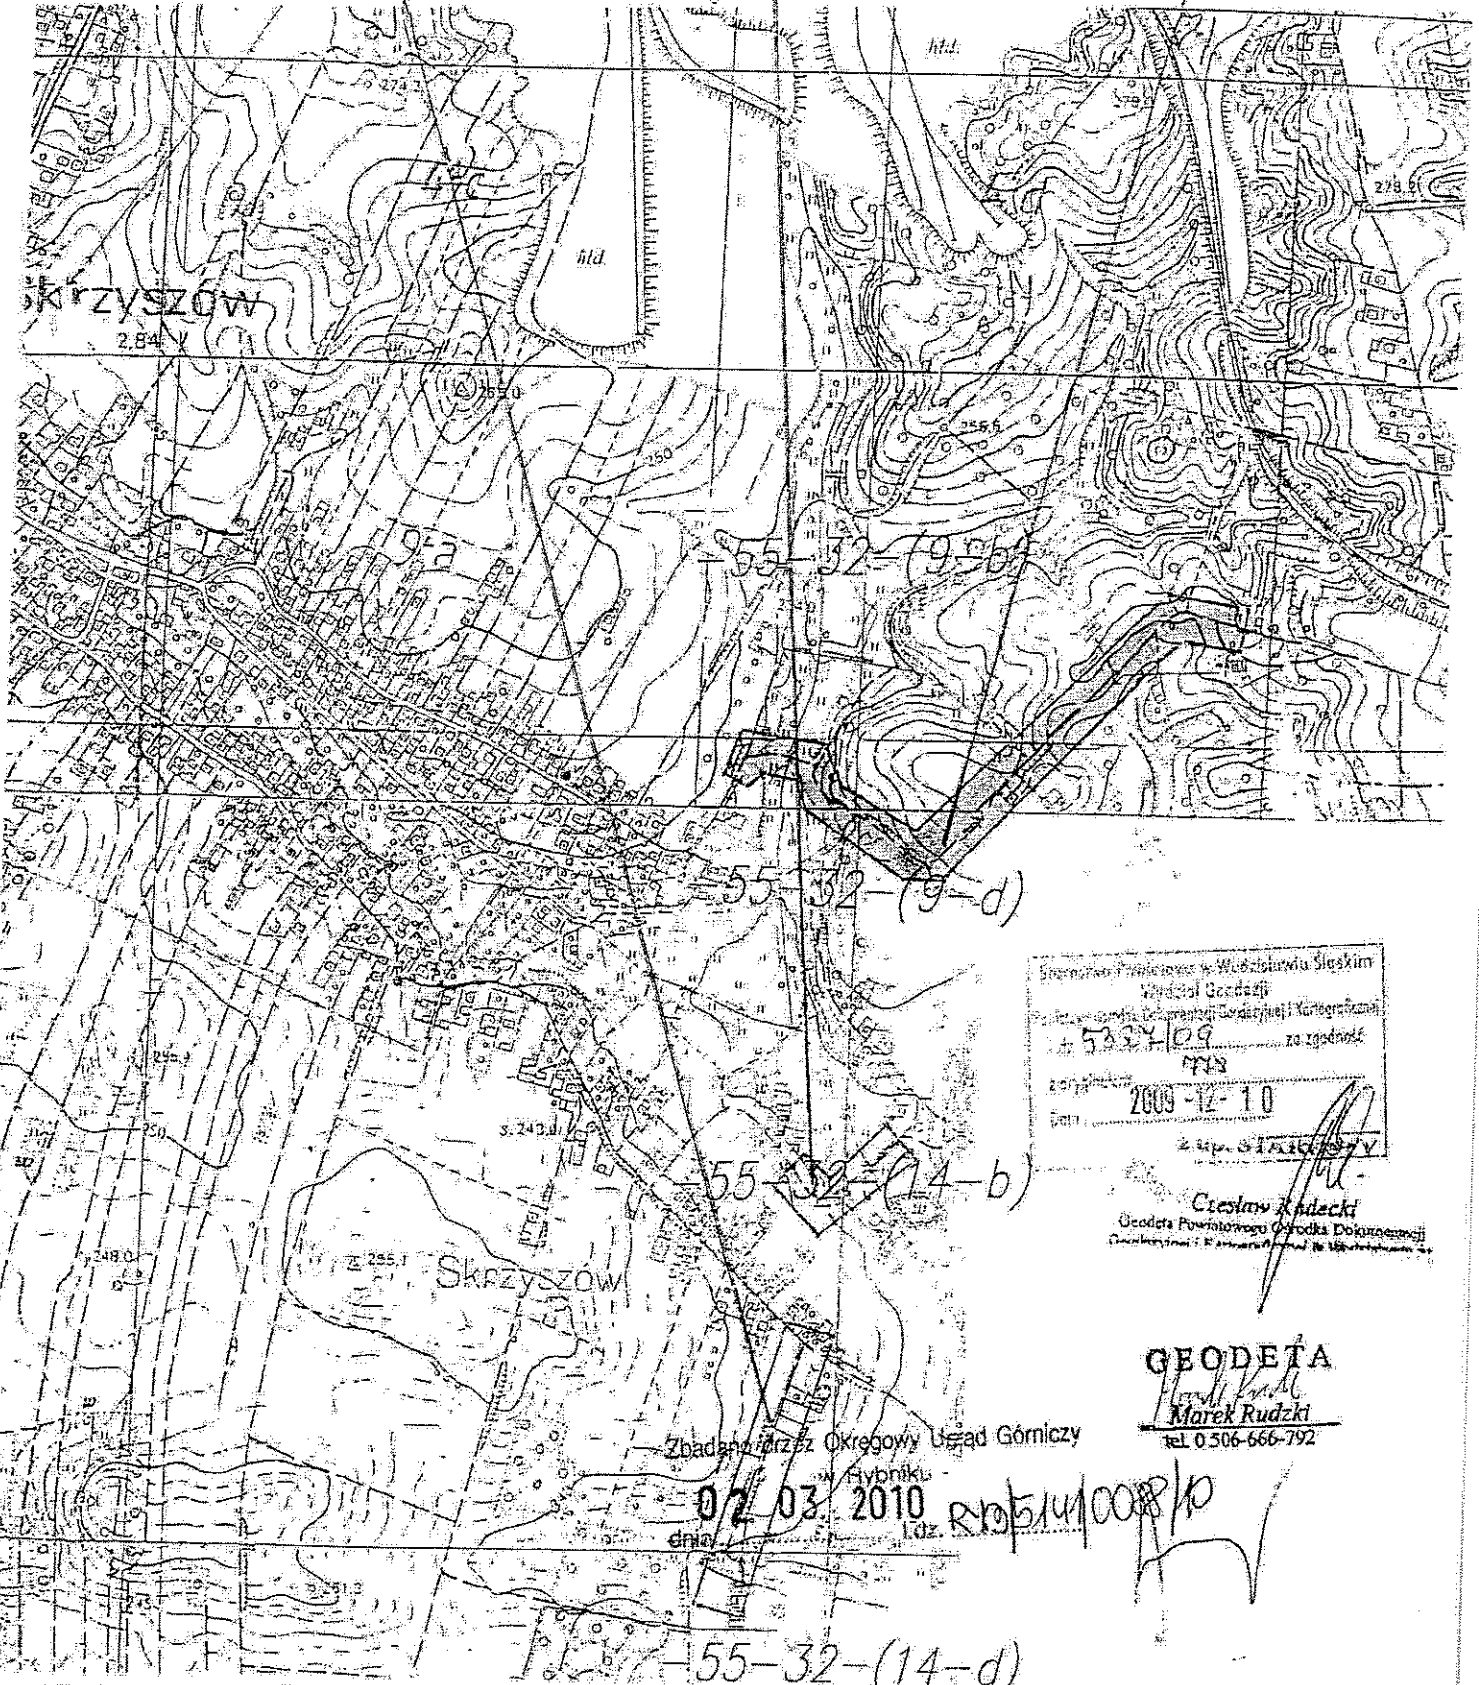


Stwierdzono i zmierzono w Województwie Śląskim  
Województwo Śląskie  
Wydział Geodezji  
Instytut Geodezji, Kartografii i Wykresów  
+ 53 34 10 9 za zgodność  
MPS  
Data: 2009-12-10  
Z. Szlachetny

Czesław Rudzki  
Geodeta Powiatowego Okręgu Dokonywania  
Geodezyjnych i Kartograficznych w Województwie Śląskim

GEODETA  
Marek Rudzki  
tel. 0 506 666 792

Zbadano przez Okręgowy Urząd Górnictwa  
i Wykresów  
02.03.2010  
dnia R. 10/14/1008/10  
LdZ.

55-32-(14-d)

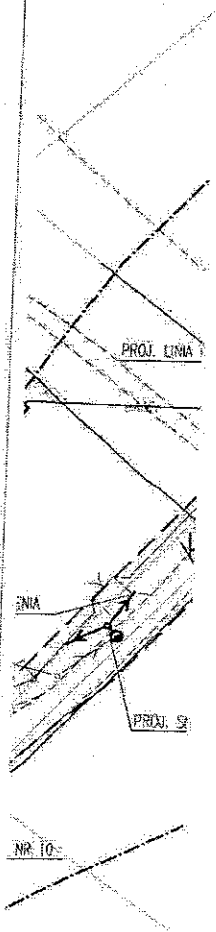

Zbadano przez Okręgowy Urząd Górniczy  
w Rybniku

02.03.2010 r. Ldz. RYB/5141/0088/10

FIRMA  
PROJEKTOWO-  
WYKONAWCZA

**EL-PROJEKT**

ul. Bielska 22  
43-430 SKOCCZÓW  
tel./fax (33) 885-41-20  
e-mail: biuro@el-projekt.pl

TYTUŁ:		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
OBIEKT:	OSWIETLENIE ULICZNE W SKRZYSZOWIE PRZY UL. KS. ROBERTA WALLACHA		
TEMAT:	P.B.-W. BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO		
PROJEKTOWAŁ:	inż. BARTŁOMIEJ KOZACZKA UPRAW. nr SLX/2507/PWGE/09 inż. TOMASZ STRACH mgr inż. TOMASZ WAWRZYCZEK	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MANFRED HENNING UPRAW. nr. 261/90.	PODPIS:	
DATA: 09.2009	SKALA: 1:1000	NR PROJ.: 39/2009	RYC: 2.